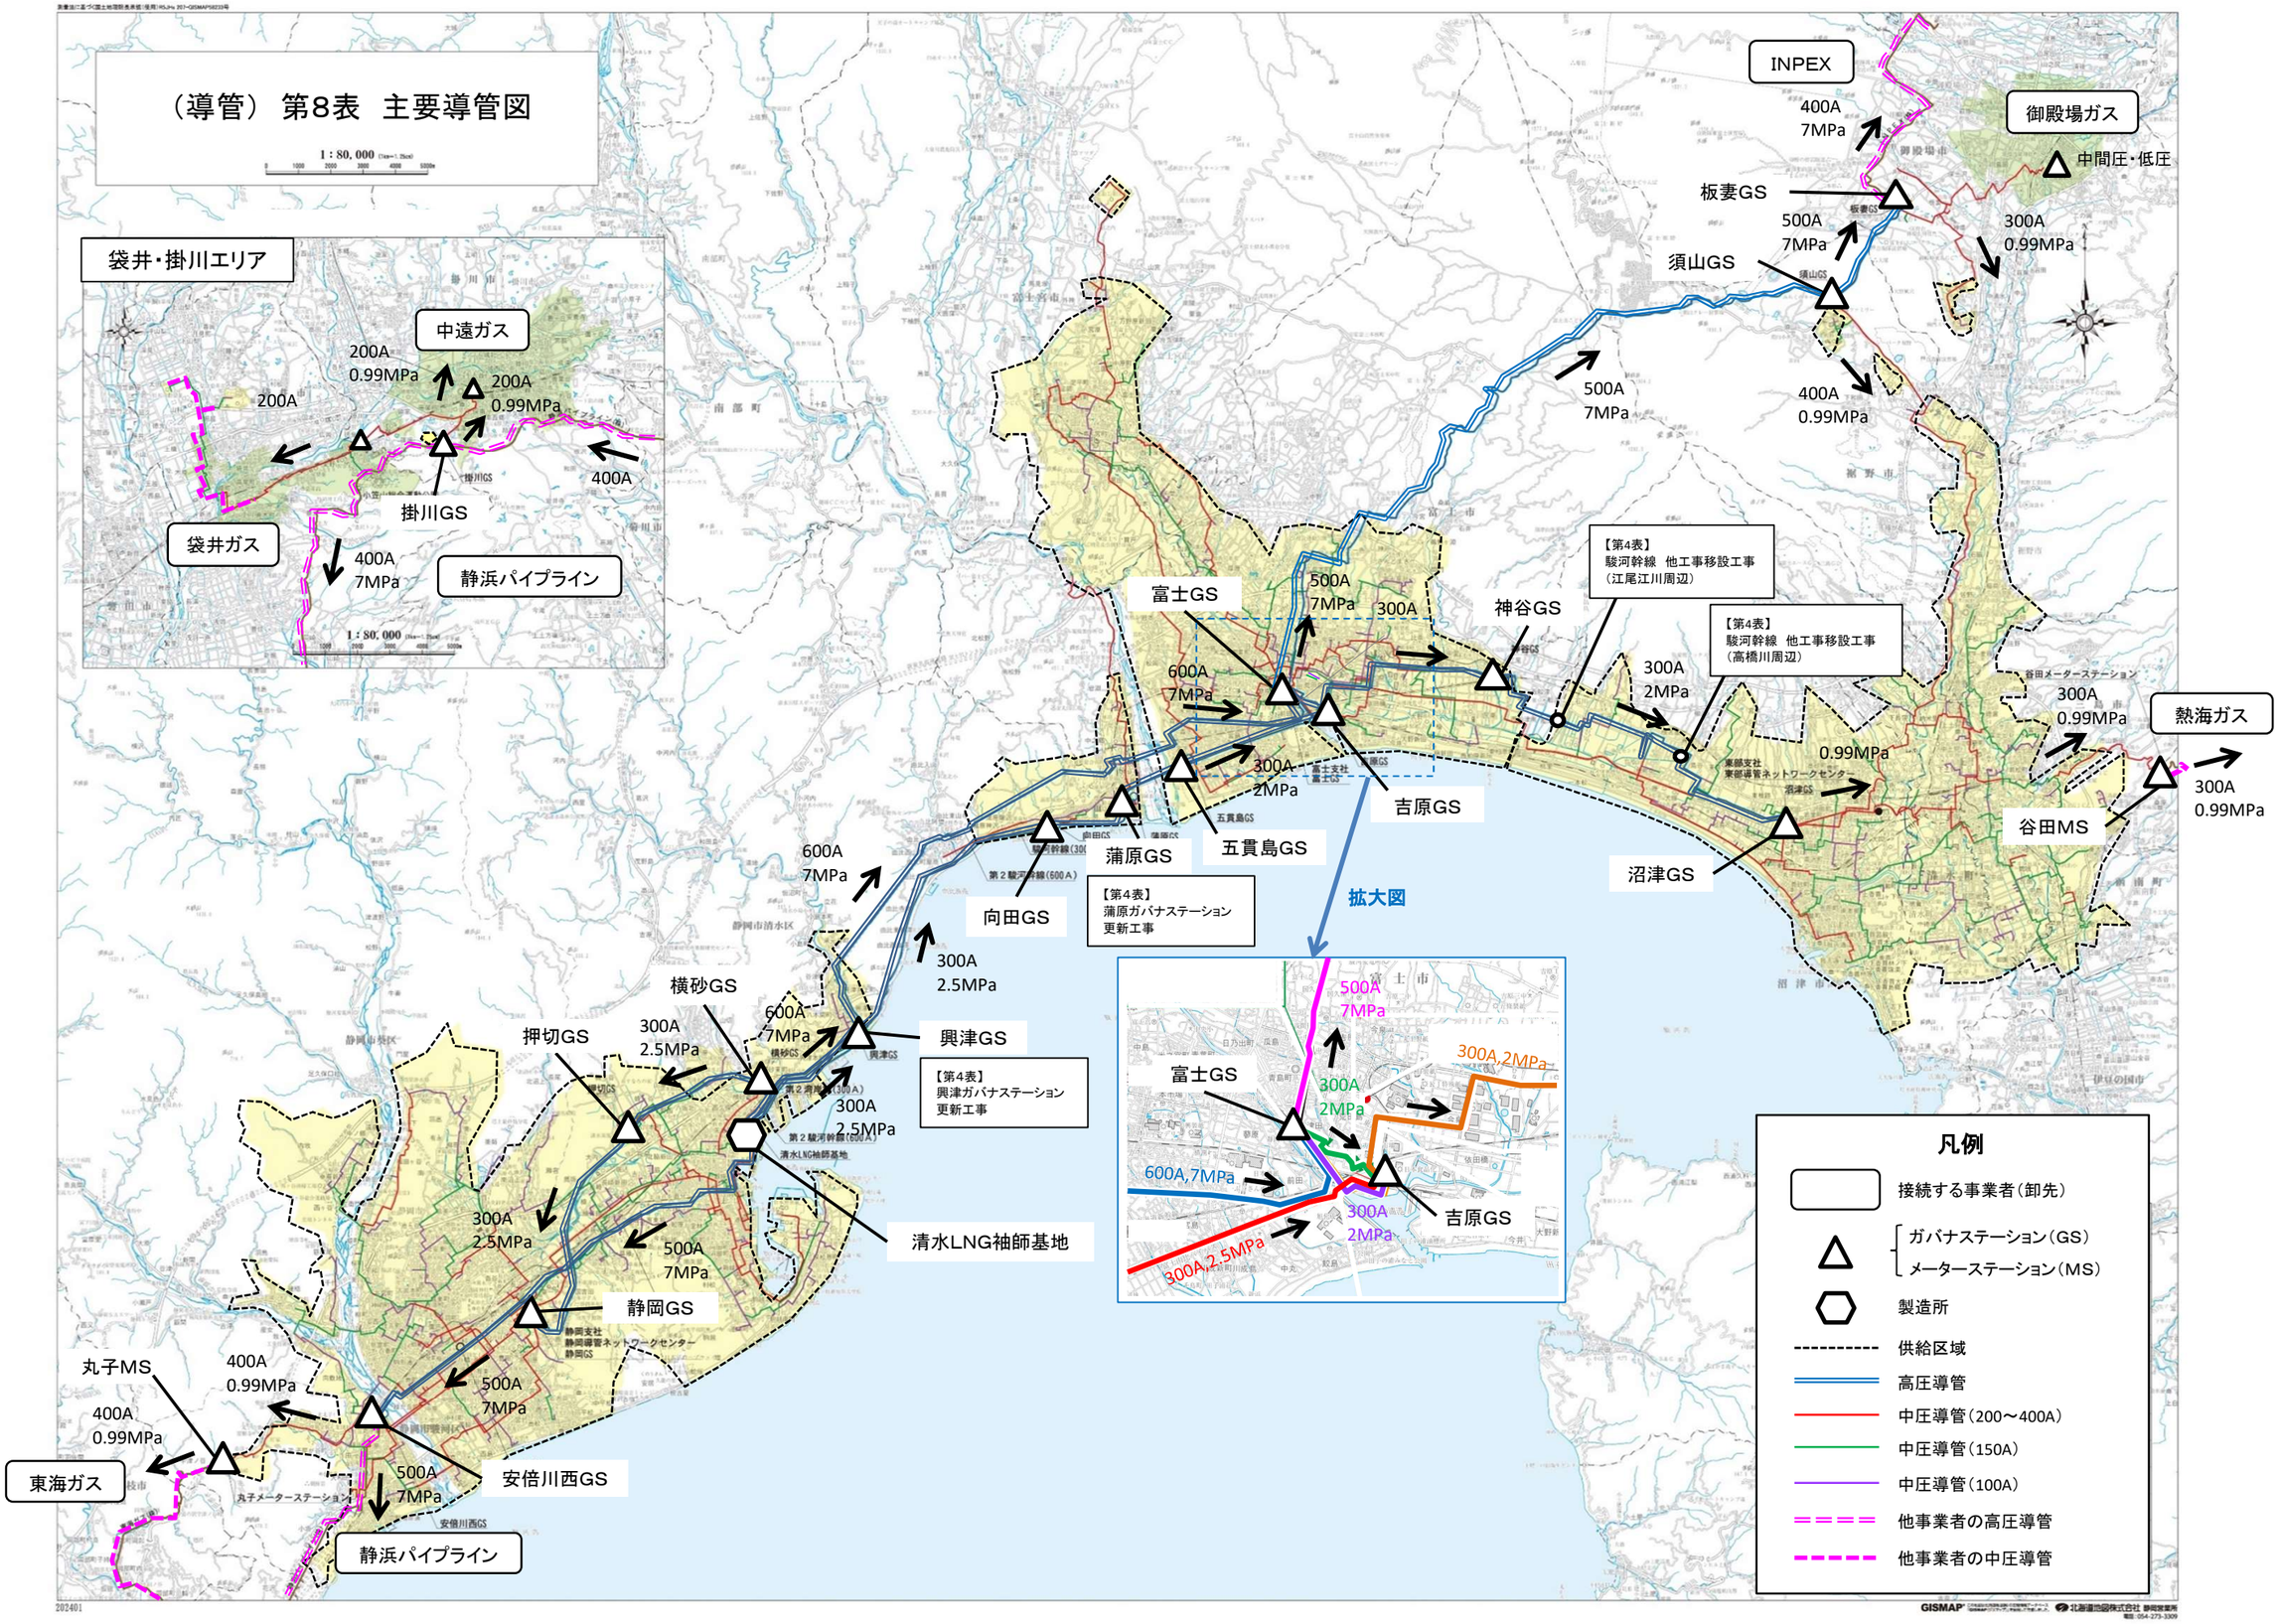
（導管） 第8表 主要導管図
1：80,000
袋井・掛川エリア
中遠ガス
200A
0.99MPa
200A
0.99MPa
200A
400A
掛川GS
袋井ガス
400A
7MPa
静浜パイプライン
INPEX
400A
7MPa
御殿場ガス
中間圧・低圧
板妻GS
500A
7MPa
300A
0.99MPa
須山GS
500A
7MPa
400A
0.99MPa
富士GS
500A
7MPa
300A
神谷GS
【第4表】
駿河幹線 他工事移設工事
（江尾江川周辺）
【第4表】
駿河幹線 他工事移設工事
（高橋川周辺）
600A
7MPa
300A
2MPa
300A
0.99MPa
熱海ガス
300A
2MPa
0.99MPa
300A
0.99MPa
吉原GS
五貫島GS
谷田MS
蒲原GS
沼津GS
600A
7MPa
向田GS
【第4表】
蒲原ガバナステーション
更新工事
拡大図
300A
2.5MPa
横砂GS
600A
7MPa
興津GS
押切GS
300A
2.5MPa
【第4表】
興津ガバナステーション
更新工事
300A
2.5MPa
清水LNG袖師基地
300A
2.5MPa
500A
7MPa
静岡GS
丸子MS
400A
0.99MPa
400A
0.99MPa
500A
7MPa
東海ガス
500A
7MPa
安倍川西GS
静浜パイプライン
富士市
500A
7MPa
300A,2MPa
富士GS
300A
2MPa
600A,7MPa
300A
2MPa
吉原GS
300A,2.5MPa
凡例
接続する事業者（卸先）
ガバナステーション（GS）
メーターステーション（MS）
製造所
供給区域
高圧導管
中圧導管（200～400A）
中圧導管（150A）
中圧導管（100A）
他事業者の高圧導管
他事業者の中圧導管